


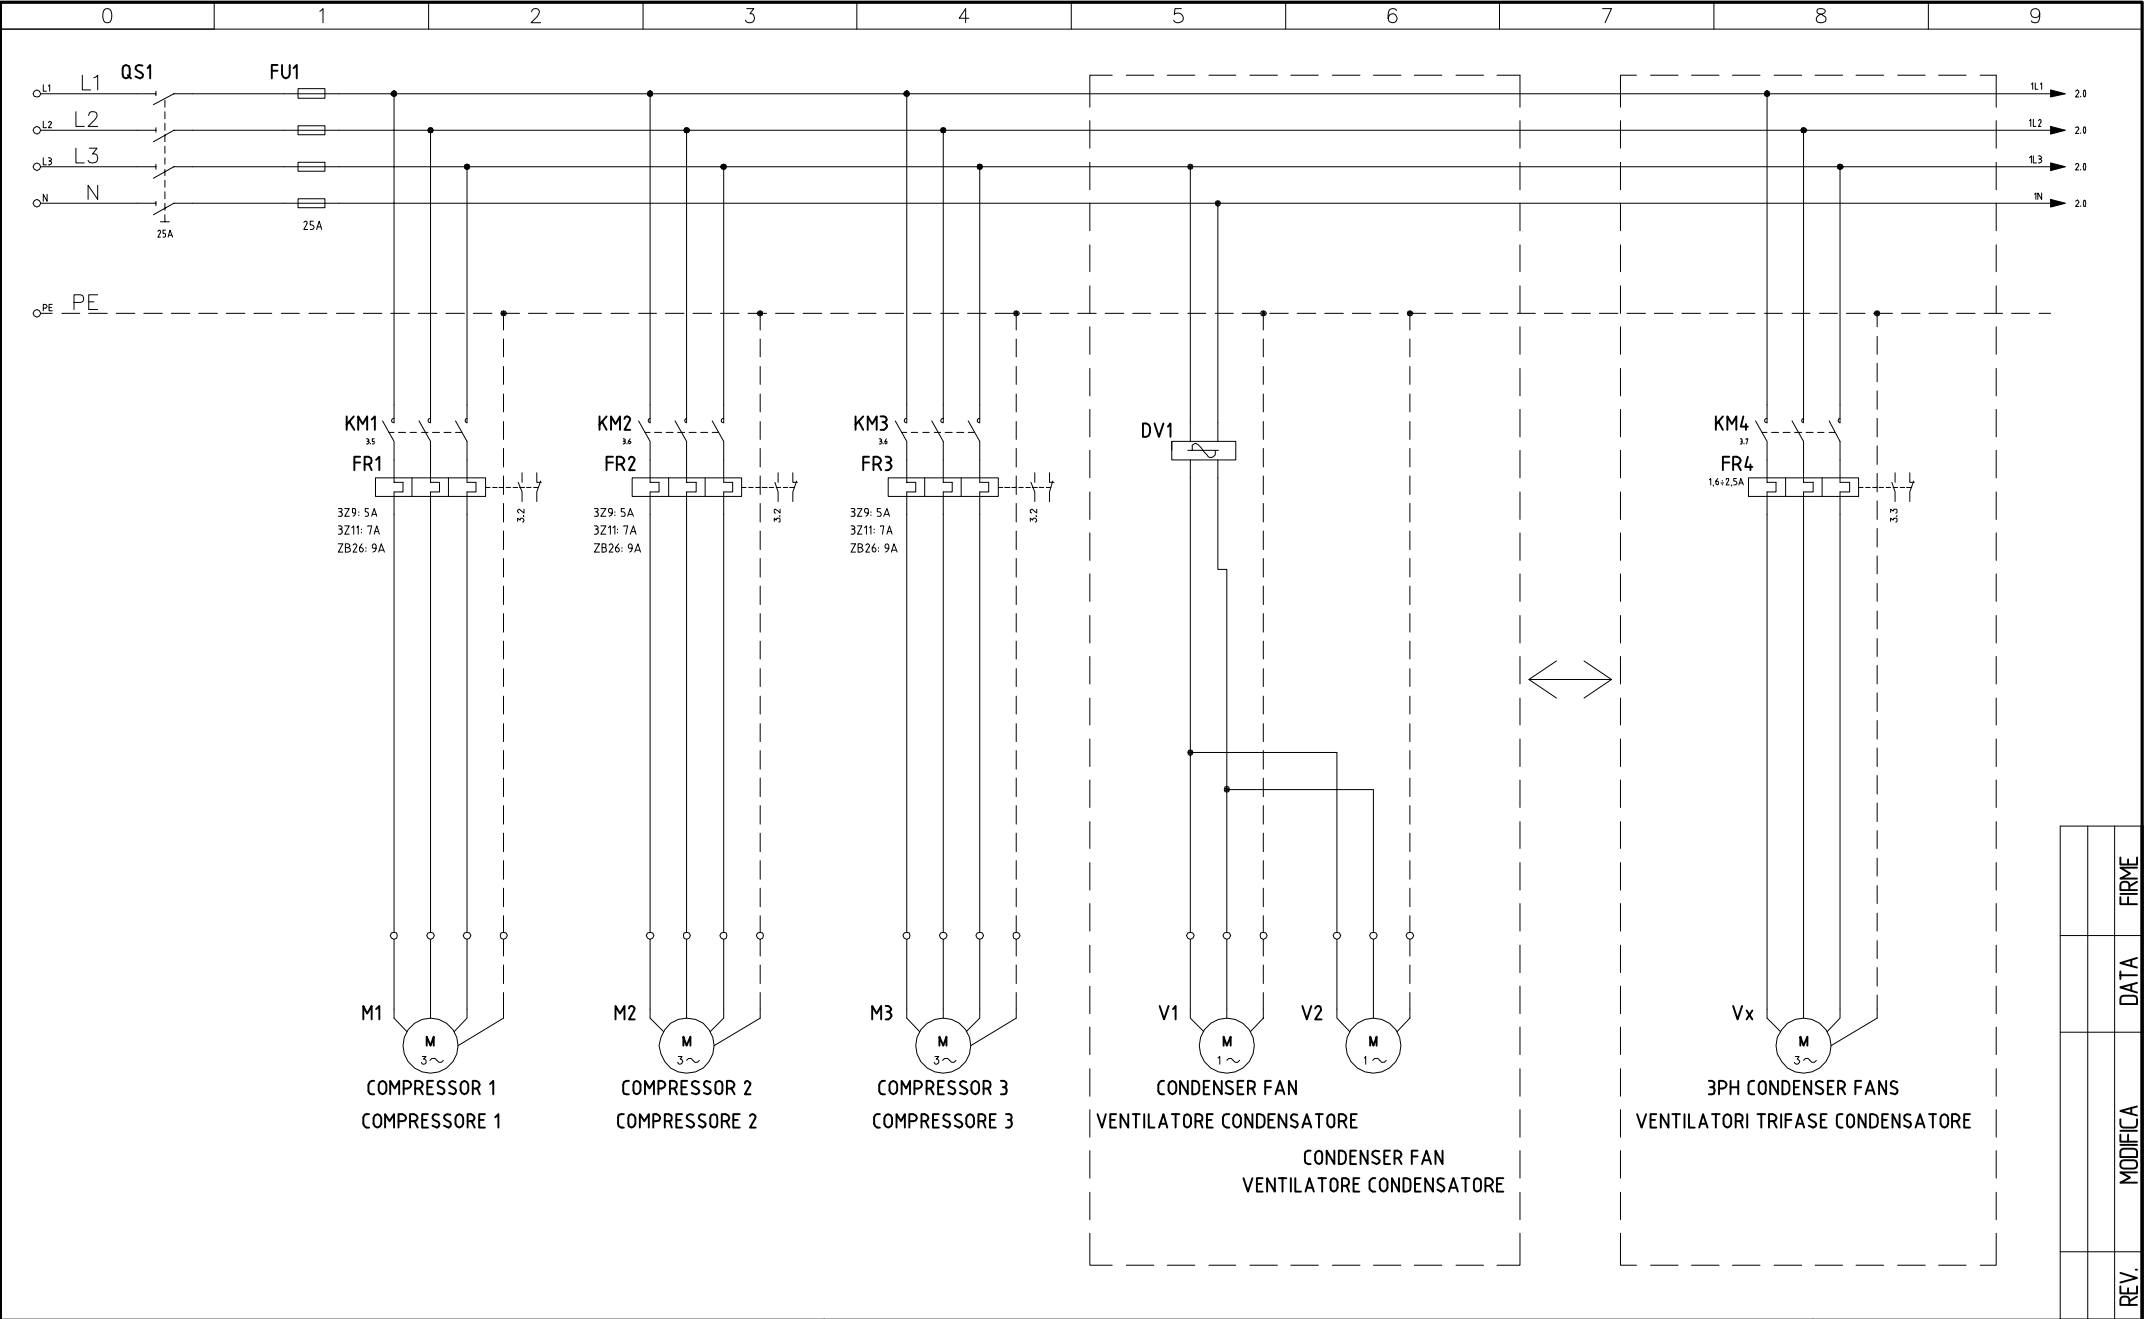


Nome File	
Eseguito	RUI R.
Data	15/09/2011

Denominazione	SCHEMA IMPIANTI 3Z9 E 3Z11 E ZB26 CON COMANDI MANUALI STABILI
Esecuzioni speciali	

Approvato	
Data	

Alimentazione	FOGLIO
400V - 50Hz	1
3P + N + PE	SEGUE
	2

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

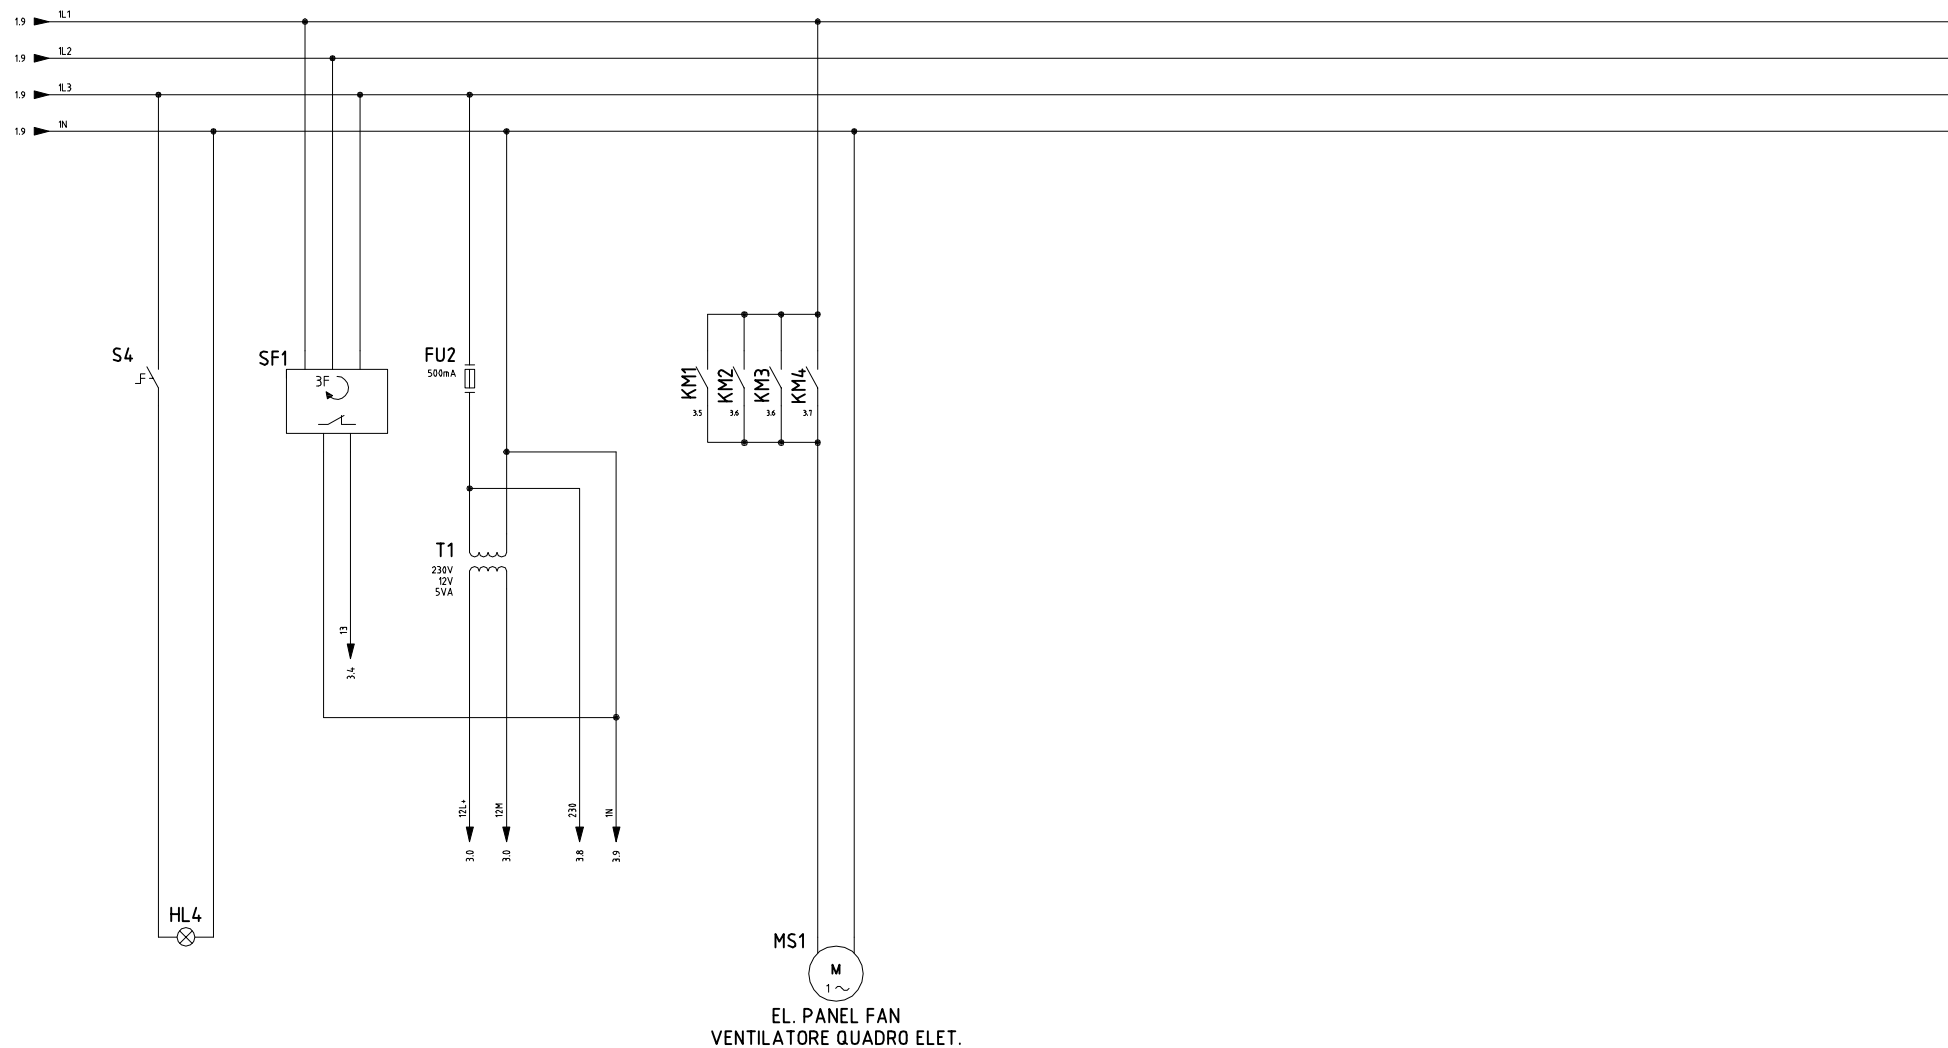

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME




Nome File	
Eseguito	RUI R.
Data	15/09/2011

Denominazione	SCHEMA IMPIANTI 3Z9 E 3Z11 E ZB26 CON COMANDI MANUALI STABILI
Esecuzioni speciali	

Approvato	
Data	

Alimentazione	400V - 50Hz 3P + N + PE
---------------	----------------------------

FOGLIO	2
SEGUE	3

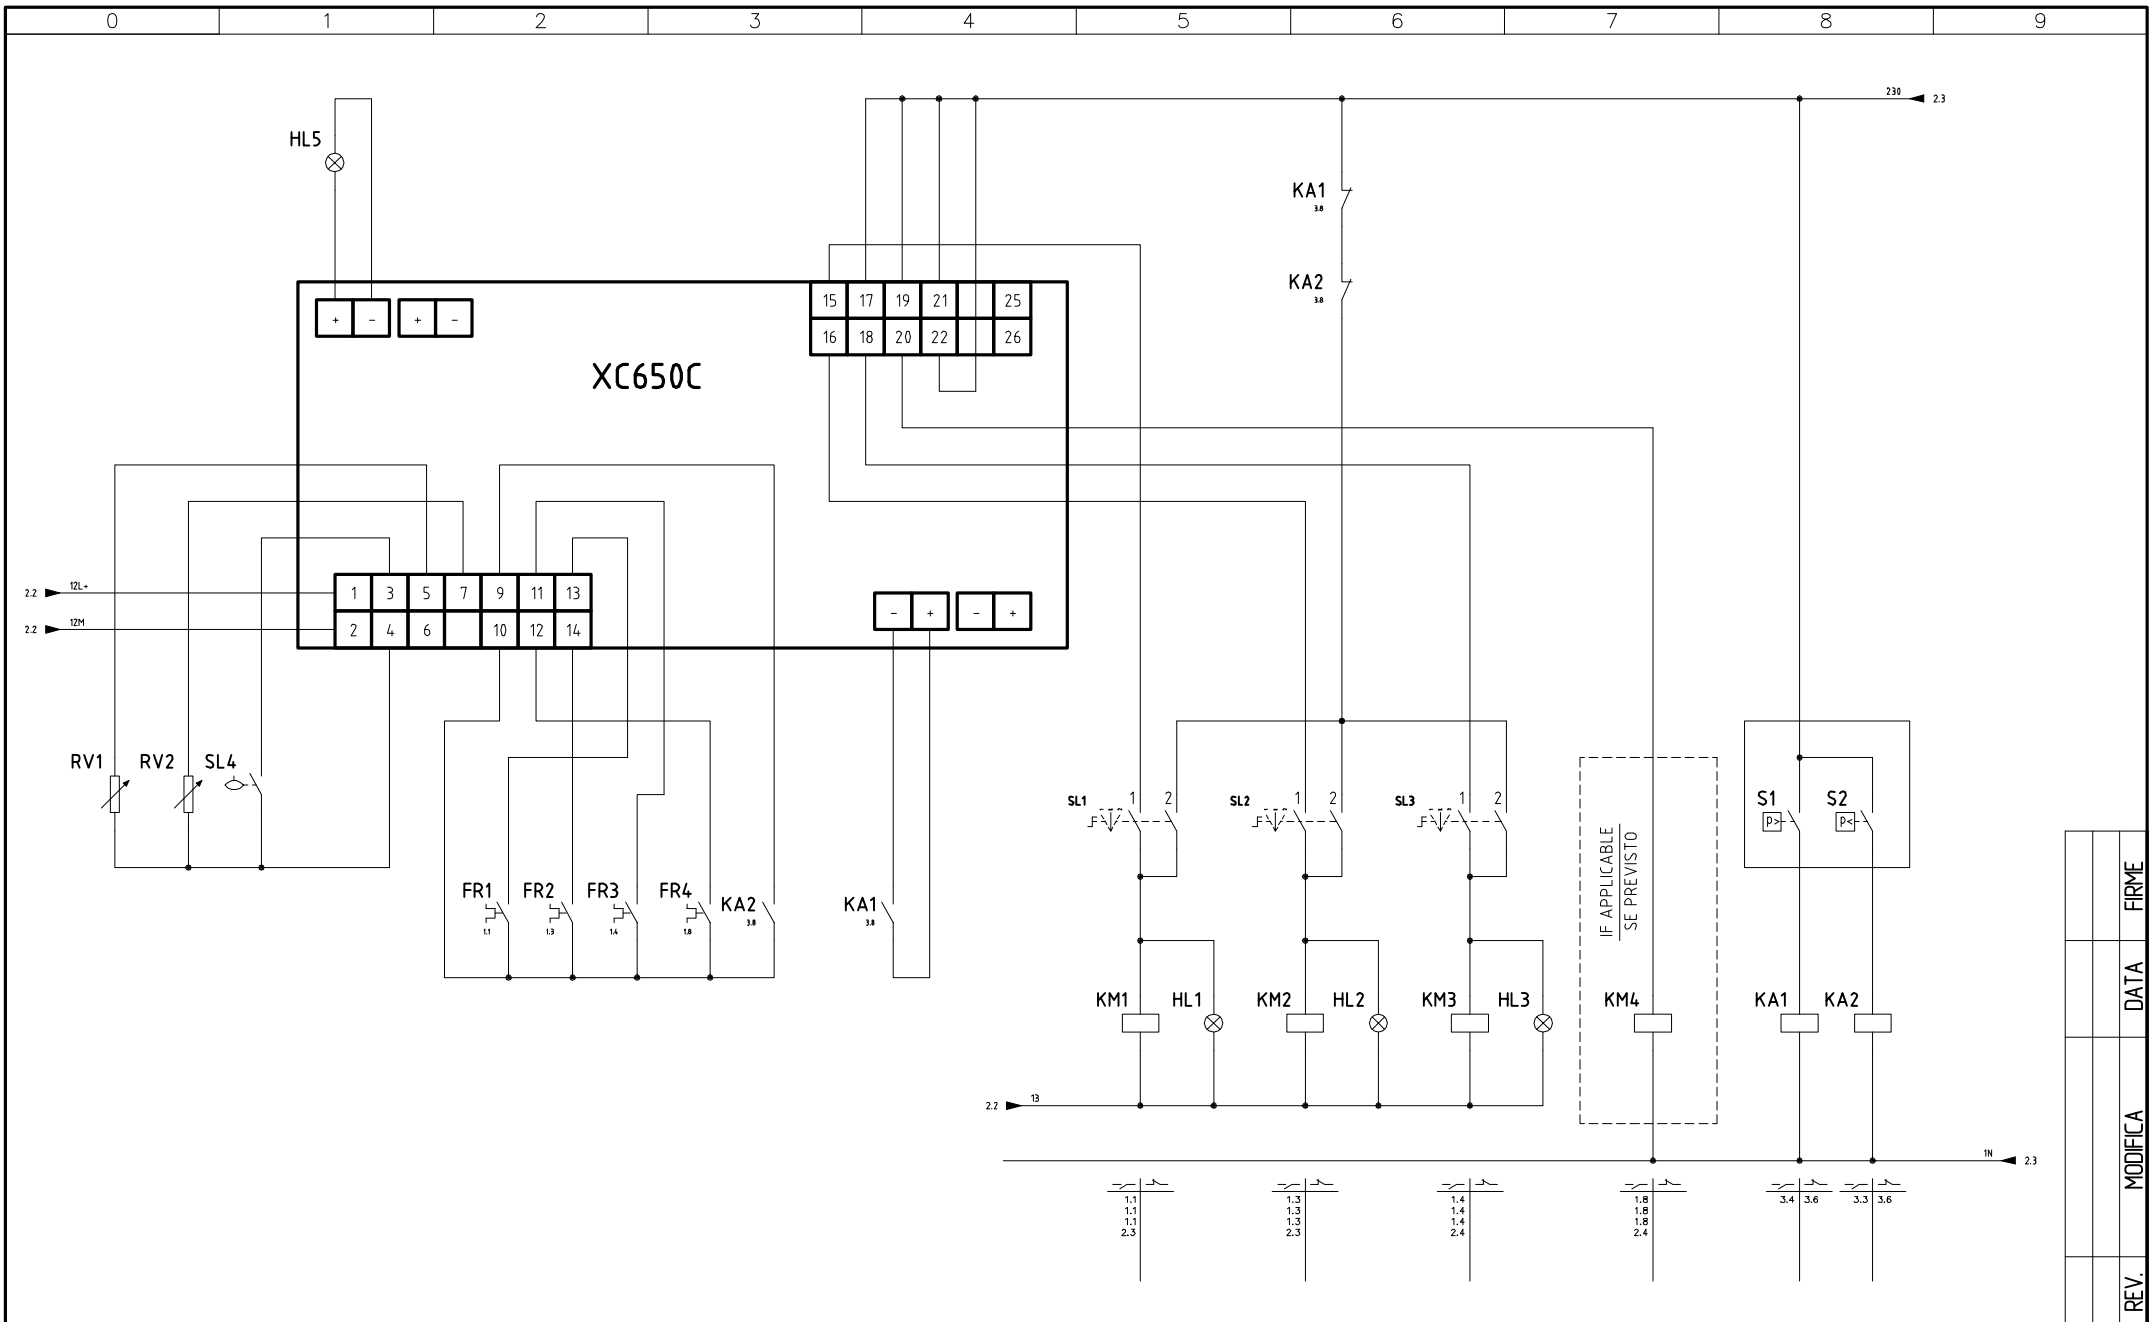

Nome File
Eseguito RUI R.
Data 15/09/2011

Denominazione
**SCHEMA IMPIANTI 3Z9 E 3Z11 E ZB26
CON COMANDI MANUALI STABILI**
Esecuzioni speciali

Approvato
Data

Alimentazione
400V - 50Hz
3P + N + PE

FOGLIO
3
SEGUE
4

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type
	DV1 =QG 1	CYCLOCONVERTER REGOLATORE DI VELOCITA'		HL5 =QG 3	ALARM LIGHT SPIA ALLARME		QS1 =QG 1	MAIN DISCONNECT SWITCH SEZIONATORE GENERALE
	FR1 =QG 1	COMPRESSOR 1 PROTECTION PROTEZIONE COMPRESSORE 1		KA1 =QG 3	HIGH PRESSURE RELE' RELE' ALTA PRESSIONE		RV1 =QG 3	SUCTION PROBE SONDA ASPIRAZIONE
	FR2 =QG 1	COMPRESSOR 2 PROTECTION PROTEZIONE COMPRESSORE 2		KA2 =QG 3	LOW PRESSURE RELE' RELE' BASSA PRESSIONE		RV2 =QG 3	HIGH PRESSURE PROBE SONDA ALTA PRESSIONE
	FR3 =QG 1	COMPRESSOR 3 PROTECTION PROTEZIONE COMPRESSORE 3		KM1 =QG 3	COMPRESSOR 1 COMMAND COMANDO COMPRESSORE 1		S1 =QG 3	HP PRESSURE SWITCH PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
	FR4 =QG 1	CONDENSER FAN PROTECTION PROTEZIONE VENTIL. CONDENSA.		KM2 =QG 3	COMPRESSOR 2 COMMAND COMANDO COMPRESSORE 2		S2 =QG 3	LP PRESSURE SWITCH PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
	FU1 =QG 1	FUSE FUSIBILI		KM3 =QG 3	COMPRESSOR 3 COMMAND COMANDO COMPRESSORE 3		S4 =QG 2	LIGHT COMMAND COMANDO LUCE
	FU2 =QG 2	AUX PROTECTION PROTEZIONE AUSILIARI		KM4 =QG 3	CONDENSER FAN COMMAND COMANDO VENTILATORI COND.		SF1 =QG 2	PHASES SEQUENCE CONTROL CONTROLLO SEQUENZA FASI
	HL1 =QG 3	COMP. 1 START		M1 =QG 1	COMPRESSOR 1 COMPRESSORE 1		SL1 =QG 3	COMMAND COMP. 1 COMANDO COMP. 1
	HL2 =QG 3	COMP. 2 START		M2 =QG 1	COMPRESSOR 2 COMPRESSORE 2		SL2 =QG 3	COMMAND COMP. 2 COMANDO COMP. 2
	HL3 =QG 3	COMP. 3 START		M3 =QG 1	COMPRESSOR 3 COMPRESSORE 3		SL3 =QG 3	COMMAND COMP. 3 COMANDO COMP. 3
	HL4 =QG 2	LIGHT LAMPADA		MS1 =QG 2	EL. PANEL FAN VENTILATORE QUADRO ELET.		SL4 =QG 3	GAS LEVEL PROBE SONDA LIVELLO GAS

		FIRME
		DATA
		MODIFICA
REV.		



Nome File	
Eseguito	RUI R.
Data	15/09/2011

Denominazione	SCHEMA IMPIANTI 3Z9 E 3Z11 E ZB26 CON COMANDI MANUALI STABILI
Esecuzioni speciali	

Approvato	
Data	

Alimentazione	400V - 50Hz 3P + N + PE
---------------	----------------------------

FOGLIO	4
SEGUE	5

Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type
	T1 =QG 2	TRANSFORMER TRASFORMATORE						
	V1 =QG 1	CONDENSER FAN VENTILATORE CONDENSATORE						
	V2 =QG 1	CONDENSER FAN VENTILATORE CONDENSATORE						
	Vx =QG 1	3PH CONDENSER FANS VENTILATORI TRIFASE CONDENS.						

		FIRME
		DATA
		MODIFICA
REV.		